


Rakennuskohde	Sisältö Huoneistojen välinen seinä, puurunko	
Suunnittelija	Työ nro	VS 1103
	Päiväys	

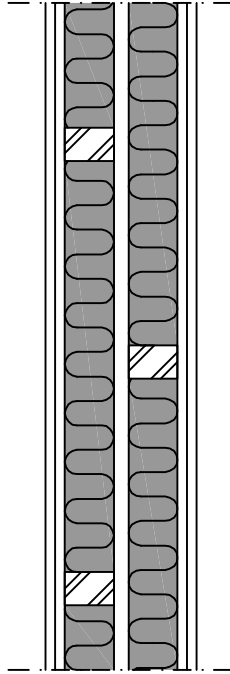

2 x Kipsilevy Gyproc GN 13
 Puuranka väh. 45x66 k600 + ISOVER ACOUSTIC 66mm
 Ilmarako 20mm
 Puuranka väh. 45x66 k600 + ISOVER ACOUSTIC 66mm
 2 x Kipsilevy Gyproc GN 13

$R'_w = 55...60$ dB
 EI 60

Jos eristeenä ISOVER KOL, runkotilan täyttävä:
 $R'_w = 55...60$ dB
 EI 120